




ВОЛЖСКИЙ ЗАВОД
ПРОМЫШЛЕННОЙ АРМАТУРЫ

Демонтажная вставка исполнение 2.

С двумя фланцами.

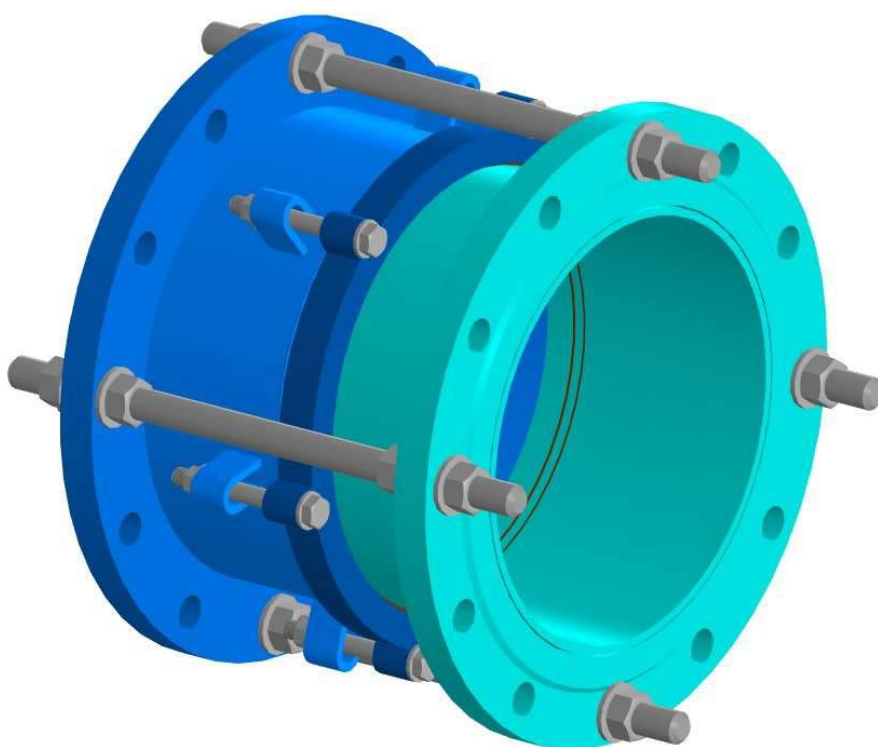

ПАСПОРТ

ТУ 25.99.29-011-21203517-2020

Официальный дистрибьютор - ООО "Евронасоскомплект-2015"

<https://evropump.ru/>

почта :3283429@mail.ru

тел. (343)328-34-29

Демонтажная вставка

1. Общие сведения.

Демонтажная вставка применяется вместе с другой трубопроводной арматурой для упрощения процесса монтажа. Демонтажная вставка регулируется по длине. Даёт возможность установить, точно отрегулировать и соединить запорную арматуру в участок трубопровода рядом со сдвинутой вставкой. Во время демонтажа освобождая пространство для снятия оборудования с трубопровода.

Так же их используют при соединении двух труб при разрывах или, когда нет возможности уже установленное оборудование присоединить к недостающему до него трубопроводу.

Температура рабочей среды от 0°С до +80 °С. При комплектовании манжетами из термостойкой резины, возможно применение до +140 °С.

Рабочее давление: два вида, для 1,0 Мпа и 1,6 Мпа
Изготавливаются для труб с ДУ от 50 до 1200 мм.
Максимальное угловое отклонение до 4°.

2. Устройство продукции.


Демонтажная вставка состоит из фланца с патрубком, фланца с раструбом, прижимного кольца (колпака) с резиновым уплотнением и метизов крепления. Присоединительные размеры фланцев соответствуют ГОСТ 33259-2015 (ГОСТ 12820-80)

Фланцы и колпак изготовлены из стали, покрыты защитным эпоксидным порошком с толщиной слоя 250 мкм. Цвет покрытия RAL5005.



Уплотнение, в форме кольца, изготовлено из резины EPDM (ГОСТ ISO 4097-2013). В комплект входит одна штука.

Метизы представляют собой шпильки, болты, гайки и шайбы. Материал метизов – оцинкованная сталь. Резьба шпилек накатная. Класс прочности метизов не ниже 6.8.

Демонтажная вставка изготовлена в соответствии с действующей технической документацией производителя ТУ 25.99.29-011-21203517-2020, сертификат соответствия № 0013973.

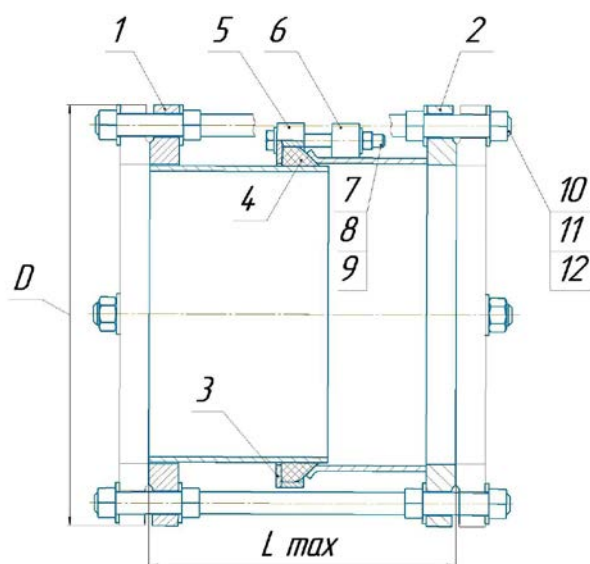

№	Наименование
1	Фланец с патрубком
2	Фланец с раструбом
3	Колпак
4	Резиновое уплотнение
5	Крепление для болта «ухо»
6	Крепление для болта «ухо»
7	Болт
8	Шайба
9	Гайка
10	Стяжная шпилька
11	Шайба
12	Гайка

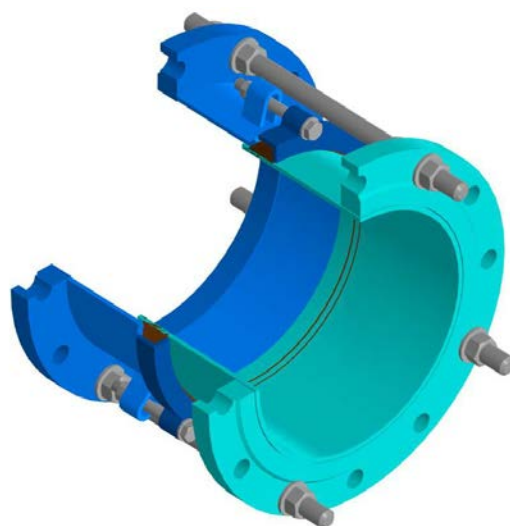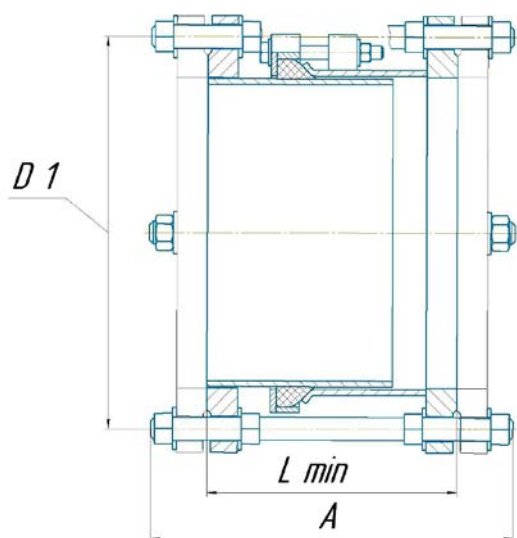

3. Комплектность

Демонтажная вставка в сборе – 1 шт., паспорт – на партию 1 шт.

4. Спецификация размеров.

DN	L min	L nominal	L max	Допуск +/- мм	D 1		D		M x n		A	Вес, кг
					PN 10	PN 16	PN 10	PN 16	PN 10	PN 16		
50	175	200	225	25	125		160		16*2		370	8,6
65	175	200	225	25	145		180		16*2		370	11,1
80	175	200	225	25	160		195		16*2		370	12,6
100	175	200	225	25	180		215		16*4		380	16,6
125	175	200	225	25	210		245		16*4		380	20,7
150	230	265	300	35	240		280		20*4		470	31,2
200	230	265	300	35	295		335		20*4	20*4	470	36,2/40,5
250	230	265	300	35	350	355	390	405	20*4	24*4	500	46,2/56,3
300	230	265	300	35	400	410	440	460	20*4	24*4	500	53,8/66,1
350	230	265	300	35	460	470	500	520	20*4	24*4	510	70,7/87,1

400	300	340	380	40	515	521	565	580	24*4	27*4	610	94,1/116,1
450	300	340	380	40	565	585	615	640	24*5	27*5	620	102,6/140,2
500	300	340	380	40	620	650	670	710	24*5	30*5	640	119,2/185,2
600	300	340	380	40	725	770	780	840	27*5	33*5	640	153,7/249,9
700	300	340	380	40	840		895	910	27*6	33*6	680	232,8/299,5
800	310	350	390	40	950		1010	1020	30*6	36*6	700	289,1/351,2
900	310	350	390	40	1050		1110	1120	30*7	36*7	700	334,1/417,8
1000	310	350	390	40	1160	1170	1220	1255	30*7	39*7	730	413,7/568,2
1200	310	350	390	40	1380	1390	1455	1485	3682	48*8	790	625,2/876,3

5. Правила хранения и транспортировки продукции

Демонтажные вставки поставляются в собранном виде, упакованными в короба из гофр картона или пластиковую пленку. Условия хранения изделия должно соответствовать группам 1, 2 ГОСТ 15150-69. При транспортировке следует использовать крытое транспортное средство и при необходимости дополнительно упаковать изделие таким образом, чтобы не произошло существенной деформации заводской коробки и корпуса муфты.

6. Указание по монтажу.

Перед монтажом необходимо отцентрировать трубопроводы, на которые будет установлена демонтажная вставка, так же нужно проверить, соответствует ли давление, указанное на этикетке вставки, параметрам соединительного фланца или задвижки. Не допустимо установка на незафиксированный трубопровод, которые будут передавать изгибающие или растягивающие усилия на демонтажную вставку. Не следует использовать демонтажную вставку в качестве опорной конструкции. Монтаж может быть произведён как на горизонтальных, так и на вертикальных участках подземного или наземного трубопровода.

7. Утилизация.

По истечению срока эксплуатации изделие допускается разобрать на составные части: сталь, резина и отправить на вторичную переработку. Или утилизировать в соответствии с установленным на эксплуатирующем изделие предприятии порядком, составленным в соответствии с Законами РФ № 96-ФЗ "Об охране атмосферного воздуха", № 89-ФЗ "Об отходах производства и потребления", № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", и другими российскими и региональными нормами, актами, правилами, распоряжениями и пр., принятыми во исполнение указанных законов.

8. Гарантии производителя.

На изделие, которое хранилось, было установлено и эксплуатируется в соответствии с данным Техническим паспортом, предоставляется гарантия 24 месяца со дня продажи. Расчетный срок эксплуатации 10 лет.

Производитель: ООО «Волжский Завод Промышленной Арматуры», Самарская обл., г. Тольятти, ул. Вокзальная, 1а.

Официальный дистрибьютор - ООО "Евронасоскомплект-2015"

<https://evropump.ru/>

почта :3283429@mail.ru

тел. (343)328-34-29